


CleanCondens Kesselanschlüsse

Wärmerückgewinnung Abgaswäsche Pos. 1+2

Ausführung Entwärmung über div. Abnehmer

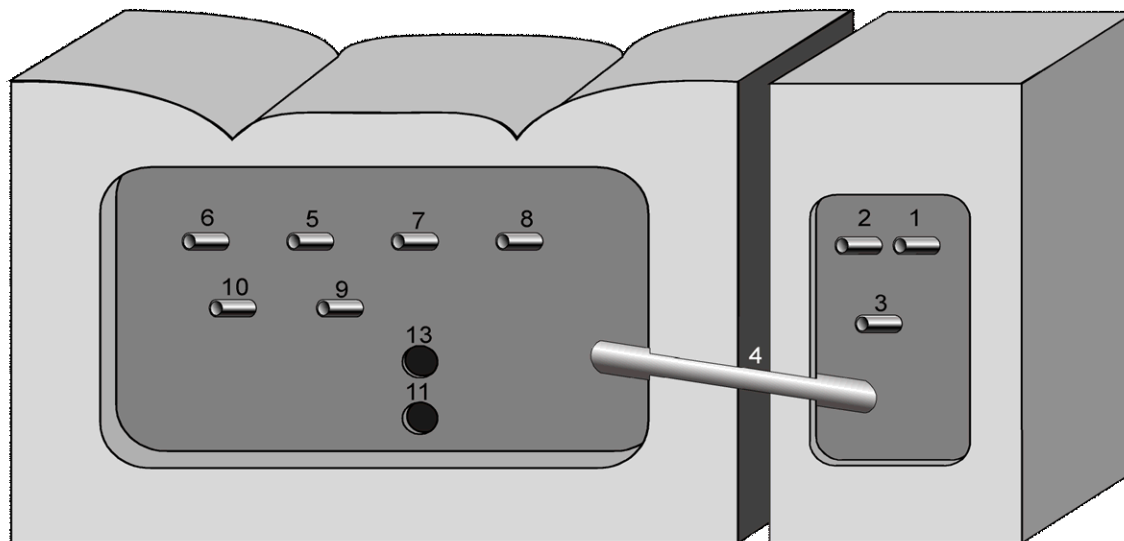

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1 Wärmerückgewinnung Eintritt | 7 Heizungsvorlauf |
| 2 Wärmerückgewinnung Austritt | 8 Heizungsrücklauf |
| 3 Kondensatablauf | 9 Solareintritt |
| 4 Kondensatausgleich | 10 Solaraustritt |
| Kessel-Abgaswäsche (Lieferumfang) | 11 Kesselfühler |
| 5 Kaltwassereintritt | 12 Wassermangel-Schalter |
| 6 Warmwasseraustritt | |

Höhen der Wasseranschlüsse CleanCondens einschl. Kesselsockel

- | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 1+2 | Wärmerückgewinnung Ein- und Austritt
3/4" 10 bar
Rohrabstand Mitte 60 mm
Anschlusshöhe ca. 970 mm |
| Nr. 3 | Kondensatablauf 3/4"
Anschlusshöhe ca. 870 mm |
| Nr. 7 + 8 | Heizungsvor- und Rücklauf 1"zyl.
Rohrabstand Mitte 125 mm
Anschlusshöhe ca. 950 mm |
| Nr. 5 + 6 | Kaltwassereintritt 3/4"
Warmwasseraustritt 3/4"
Rohrabstand Mitte 125 mm
Anschlusshöhe ca. 950 mm |
| Nr. 9 + 10 | Solarkreis 3/4"
Rohrabstand Mitte 125 mm
Anschlusshöhe ca. 860 mm |


Achtung! Die o.g. Anschlusshöhen der einzelnen Wasserkreise sind ca. Maße ab Fußbodenoberkante und veränderbar durch die im Kesselsockel eingeschraubten Stellschrauben.

Bautiefe der Kesselanlage einschl. Isolierung ca. 810 mm
Kesselbreite einschl. Isolierung ca. 1200 mm
Kesselkorpus ohne Isolierung ca. 780 mm (Türmaß)

CleanCondens Kesselanschlüsse

Entwärmung Abgaswäsche Pos.1+2

Ausführung Warmwasser-Vorerwärmung

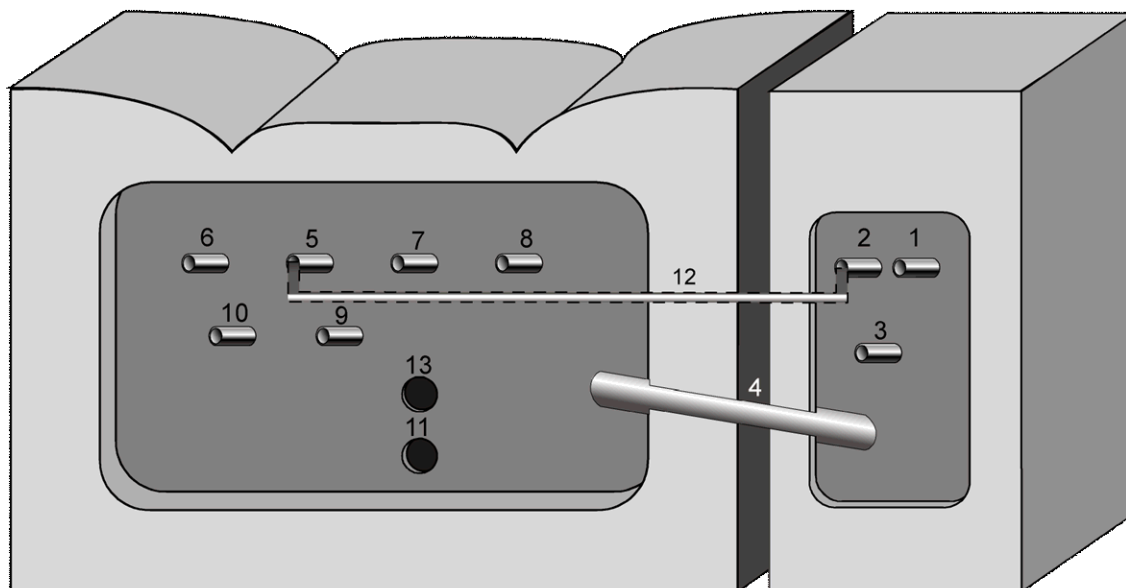

- | | |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Kaltwassereintritt (Wärmerückgewinnung) | 7 HeizungsVorlauf |
| 2 Kaltwasseraustritt vorgewärmt | 8 HeizungsRücklauf |
| 3 Kondensatablauf | 9 Solareintritt |
| 4 Kondensatausgleich | 10 Solaraustritt t |
| 5 Kaltwassereintritt | 11 Kesselfühler |
| 6 Warmwasseraustritt | 12 Kaltwasserverbinder bauseits |
| | 13 Wassermangel-Schalter |

Höhen der Wasseranschlüsse CleanCondens einschl. Kesselsockel

- | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 1+2 | Kaltwasserein- und Austritt 3/4"
Rohrabstand Mitte 60 mm
Anschlusshöhe ca. 970 mm |
| Nr. 3 | Kondensatablauf 3/4"
Anschlusshöhe ca. 870 mm |
| Nr. 7 + 8 | Heizungsvor- und Rücklauf 1"
Rohrabstand Mitte 125 mm
Anschlusshöhe ca. 950 mm |
| Nr. 5 + 6 | Kaltwassereintritt 3/4"
Warmwasseraustritt 3/4"
Rohrabstand Mitte 125 mm
Anschlusshöhe ca. 950 mm |
| Nr. 9 + 10 | Solarkreis 3/4"
Rohrabstand Mitte 125 mm
Anschlusshöhe ca. 860 mm |

Achtung! Die o.g. Anschlusshöhen der einzelnen Wasserkreise sind ca. Maße ab Fußbodenoberkante und veränderbar durch die im Kesselsockel eingeschraubten Stellschrauben.

Bautiefe der Kesselanlage einschl. Isolierung ca. 810 mm Kesselbreite einschl. Isolierung ca. 1200 mm Kesselkorpus ohne Isolierung ca. 780 mm (Türmaß)